


GoodWe ESA ETA · conexión funcional

Sistema modular trifásico con Lynx D G2 y salida de respaldo

CS

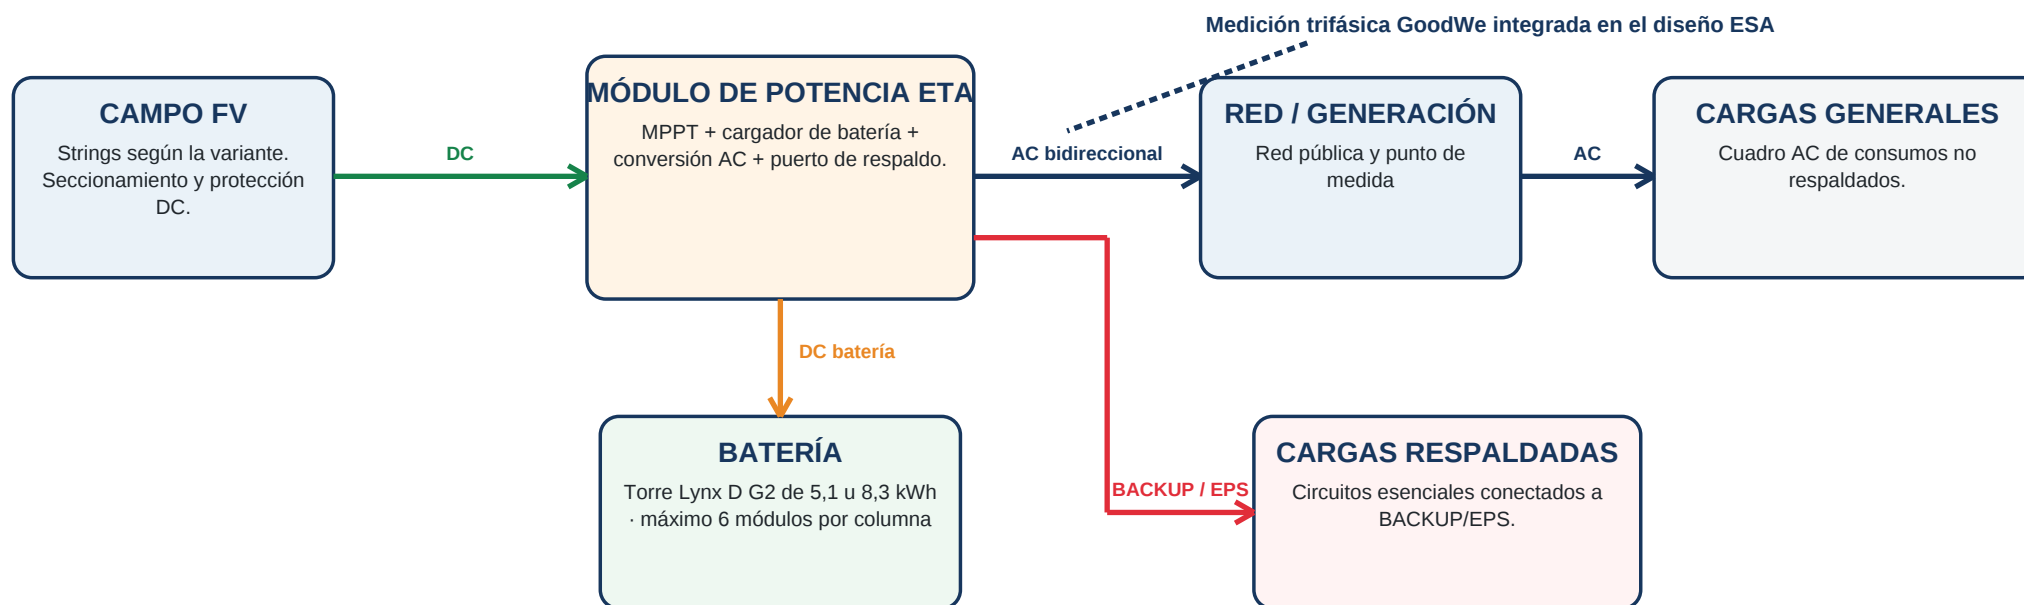

Puntos de instalación

- Mantener equilibradas las cargas trifásicas y respetar el esquema de neutro del fabricante.
- En aislada, la batería es obligatoria y las cargas esenciales van a BACKUP/EPS.
- La base incluida no se añade de nuevo al kit; expansión solo si se supera una columna.
- Cada variante del catálogo conserva strings, MPPT, Voc frío y corriente dentro de ficha.