



5. Conecte el cable del módulo al terminal de 24VAC, situado en la esquina superior derecha del panel de control.

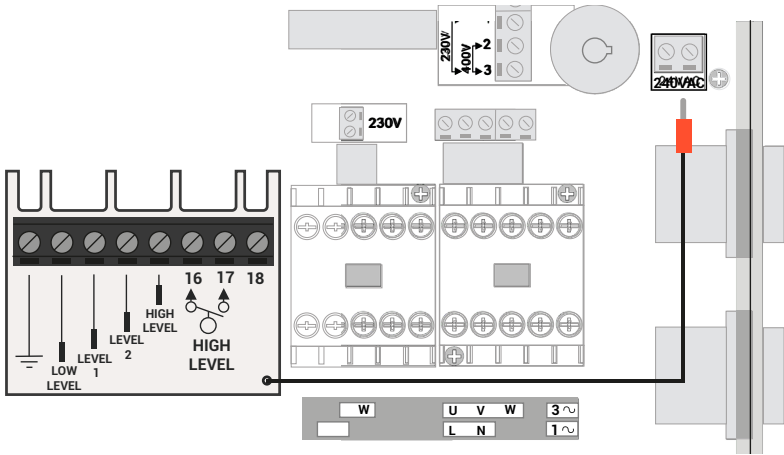


6. Conecte las sondas al módulo y sitúela en el tanque.

7. Si el depósito está hecho de material aislante (como fibra de vidrio, etc...), se debe colocar una sonda adicional en su fondo y conectarla al terminal de tierra.

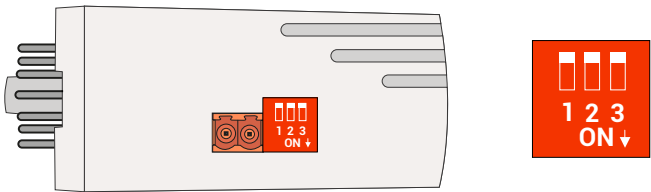

8. Enchufe el módulo de control. El modo de funcionamiento del módulo para sondas conductivas ha de fijarse en el lateral izquierdo de éste, seleccionando los interruptores 1,2 y 3 en posición OFF.

9. Puede instalar el módulo de batería en los terminales 16, 17 y 18 del módulo de sondas.

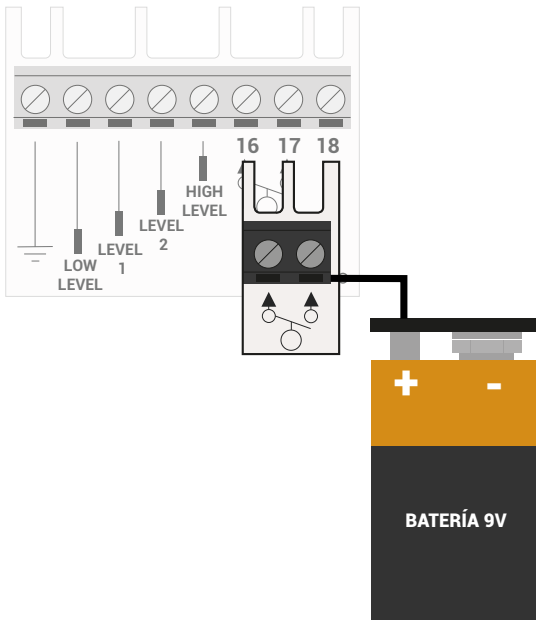

10. Vuelva a colocar la tapa transparente.

11. Encienda el controlador.

10.Características técnicas

Alimentación	24VAC y 24VDC suministrados por el controlador
Tensión de alimentación de las sondas	24VAC
Corriente de las sondas	2.5 mA
Sensibilidad de las sondas	47k Ω máximo

